



FIRE 火警


ALARM  
火警



J-SAM-GST9122



PHONE  
电话指示

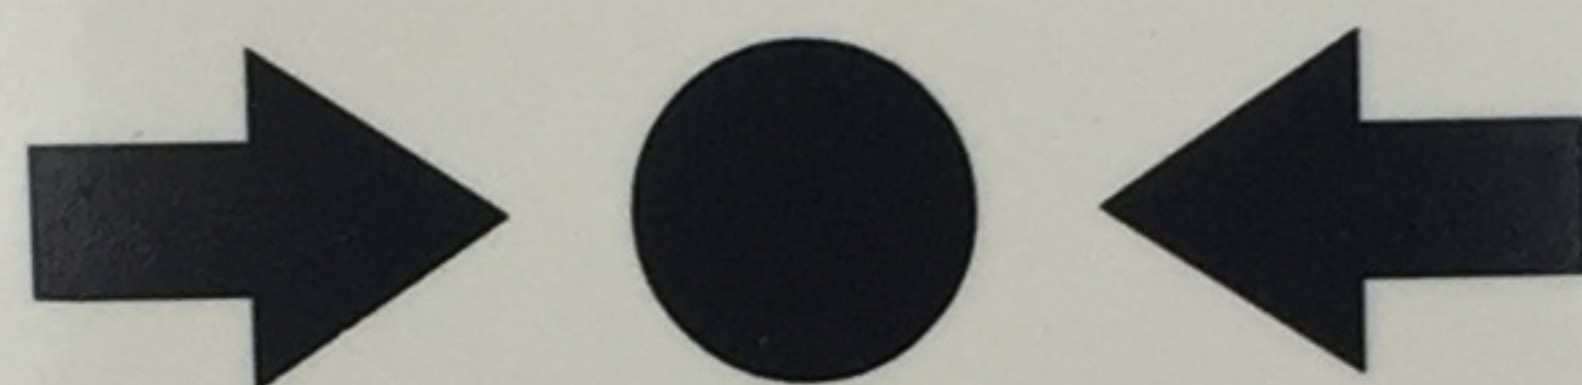

PRESS HERE 按下报警





消 火 栓

FIREHYDRANT



武汉市永泰消防电器设备厂

执行标准 GB14561-2003







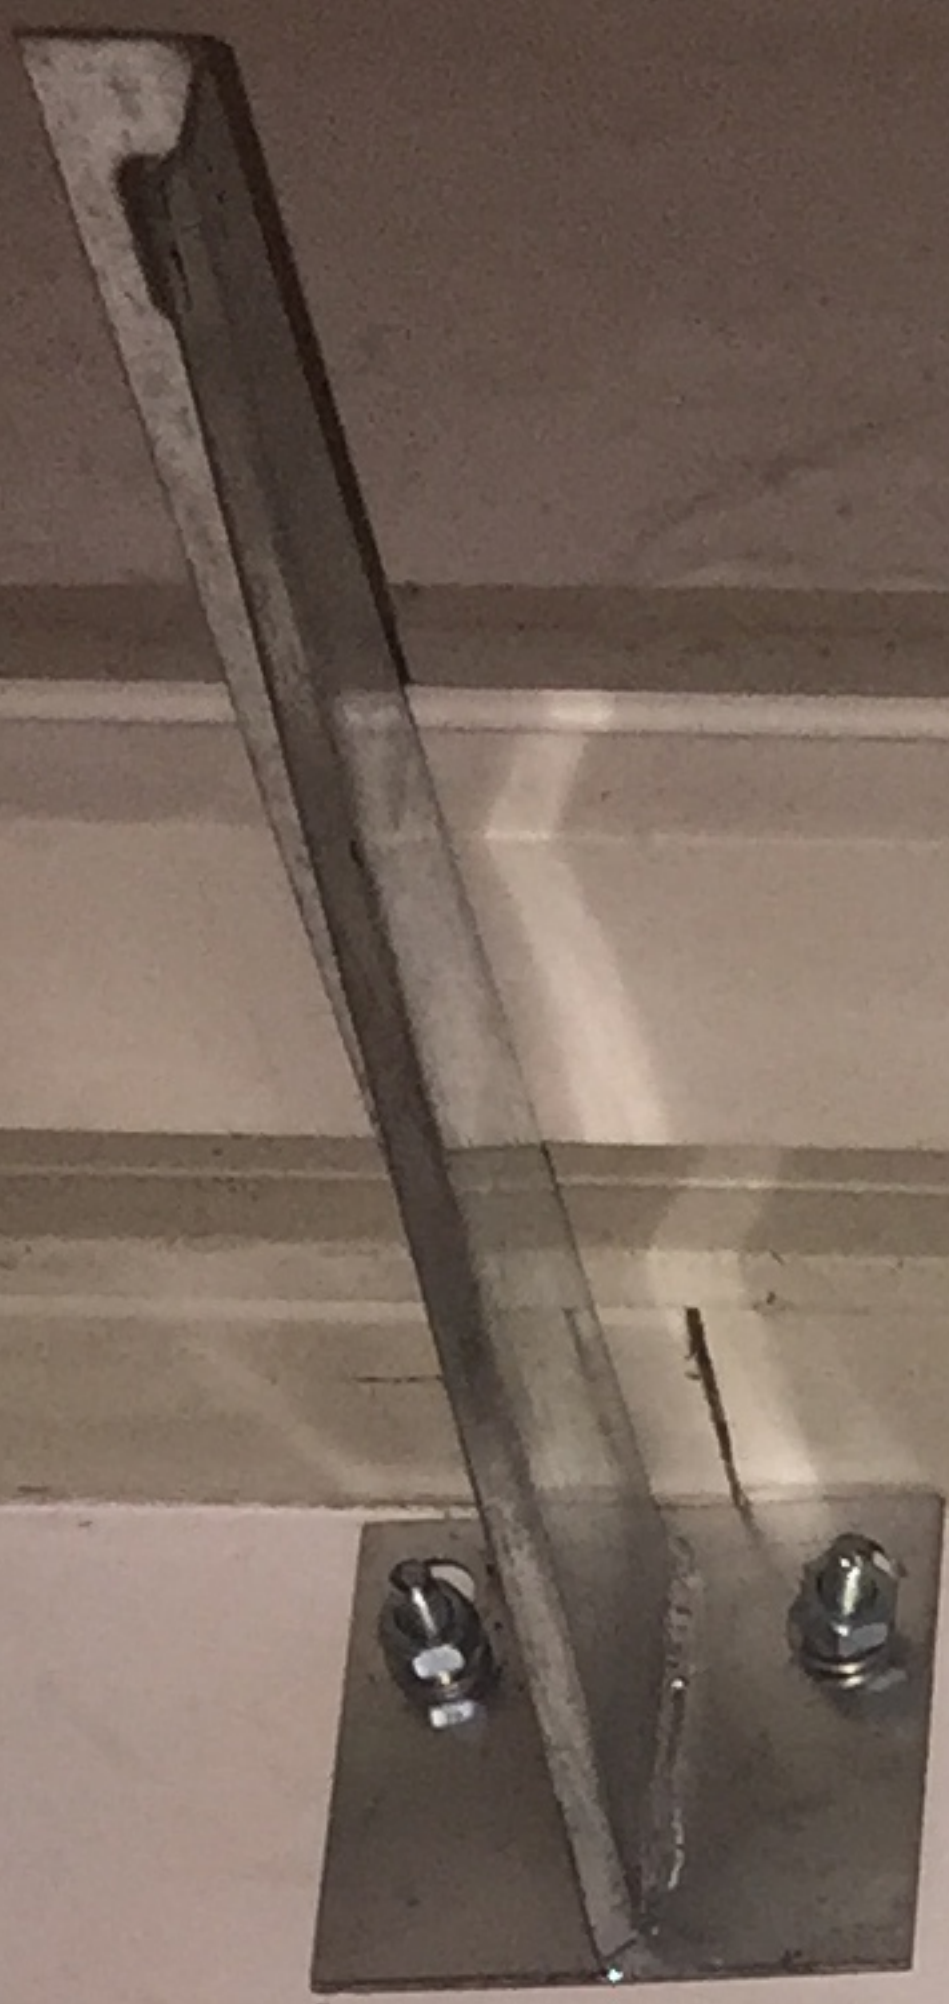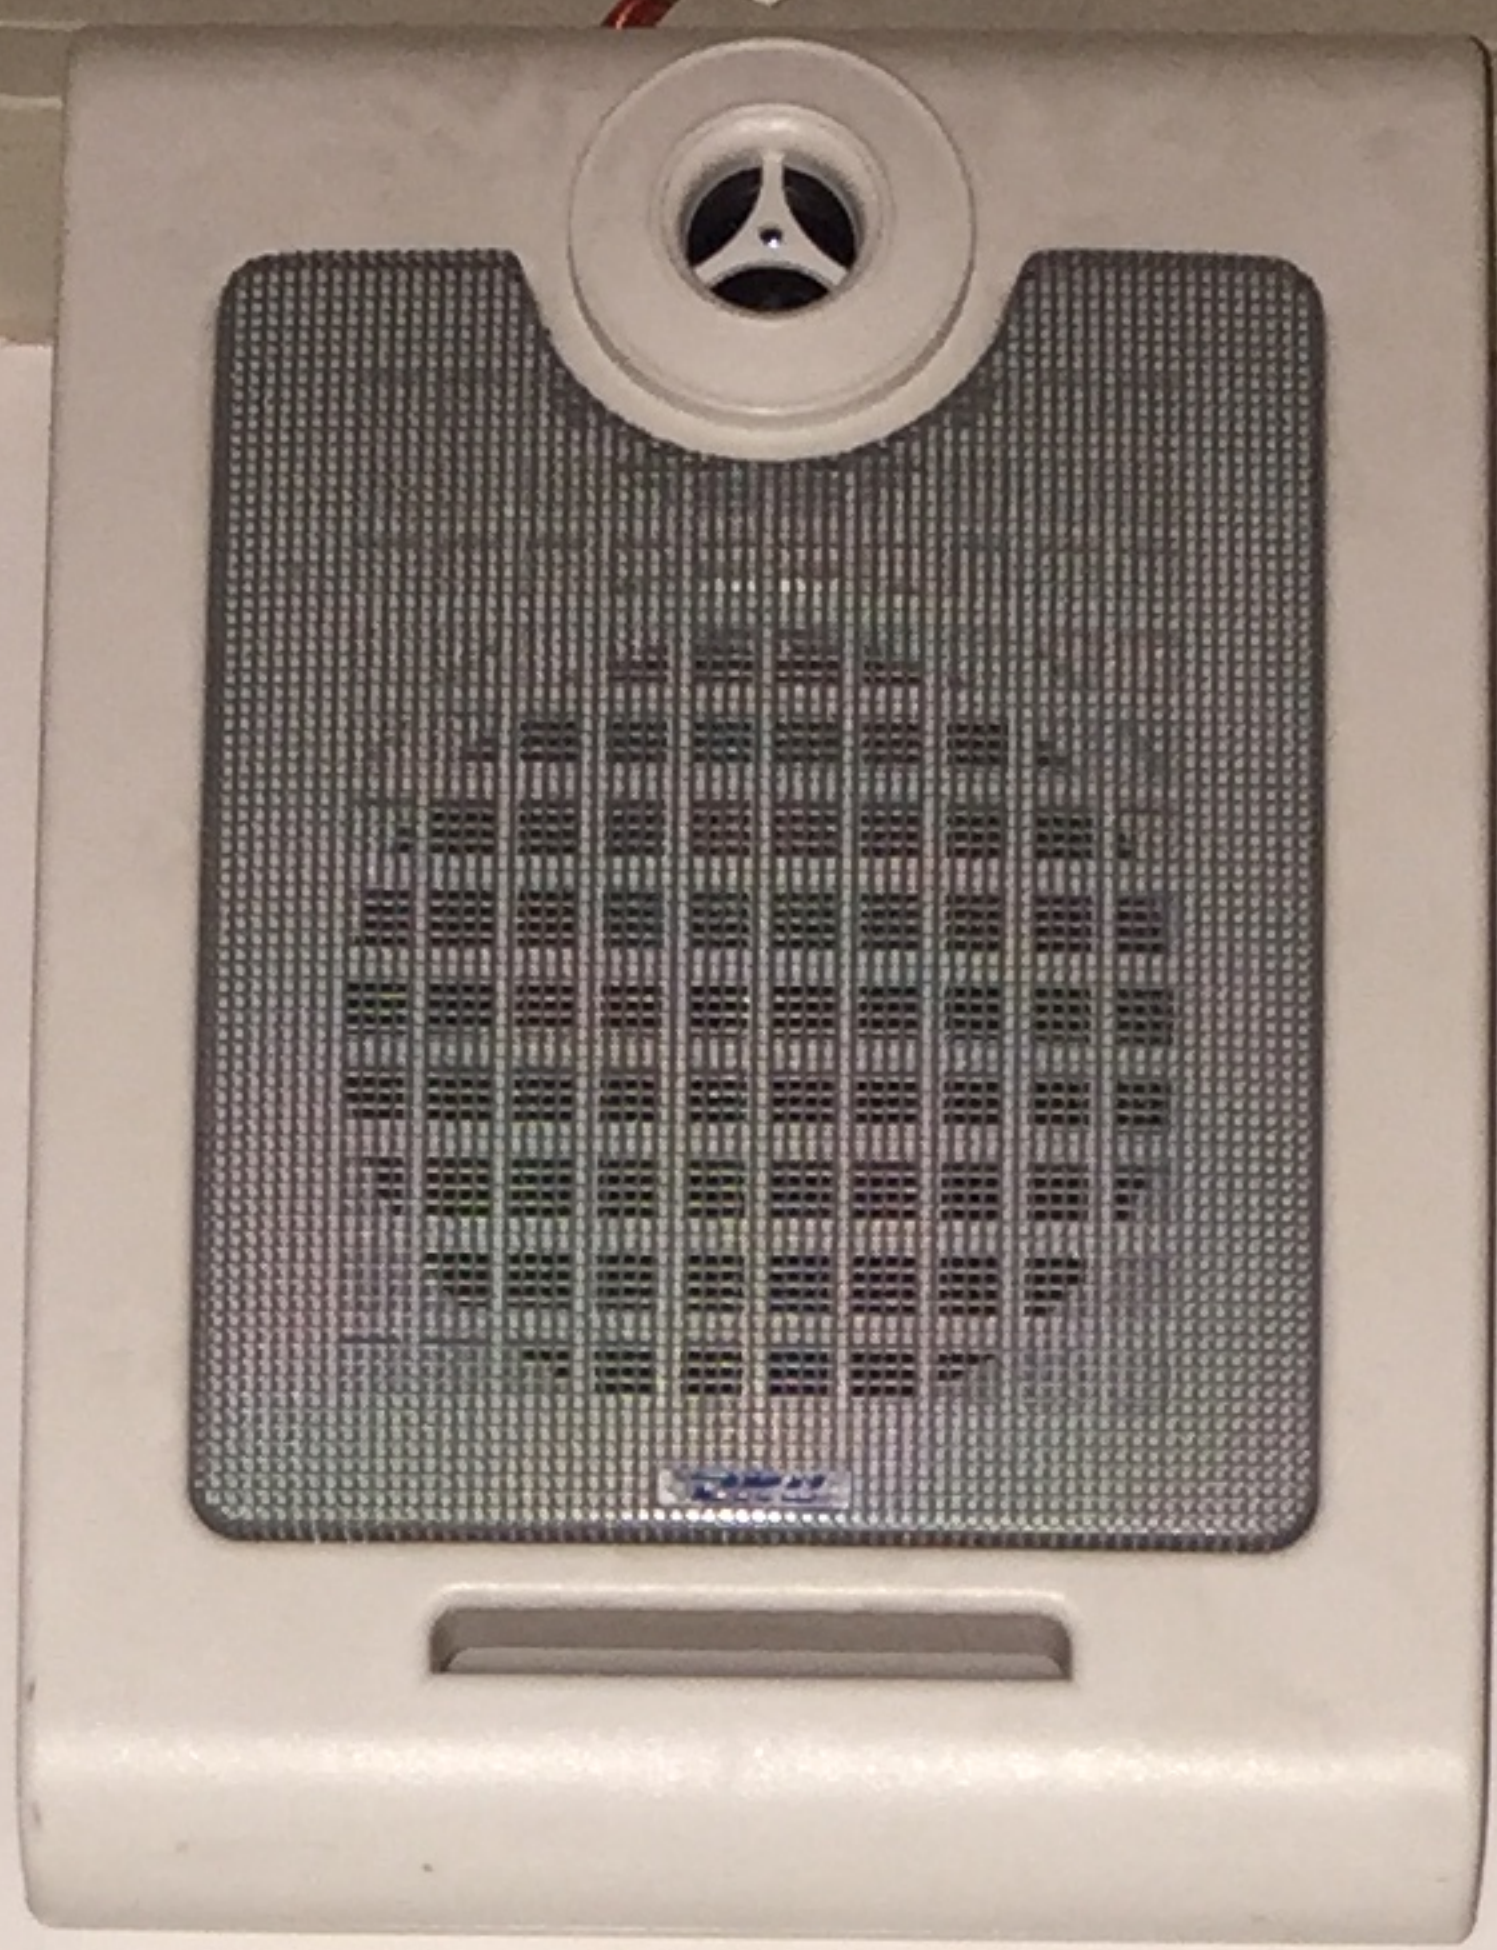





**DRB** Mixer Power Amplifier DF-S360

POWER I/O

OUTPUT

BASS TONE

TREBLE TONE



MIC1

MIC2

MIC3

Small yellow label on the bottom shelf of the rack.



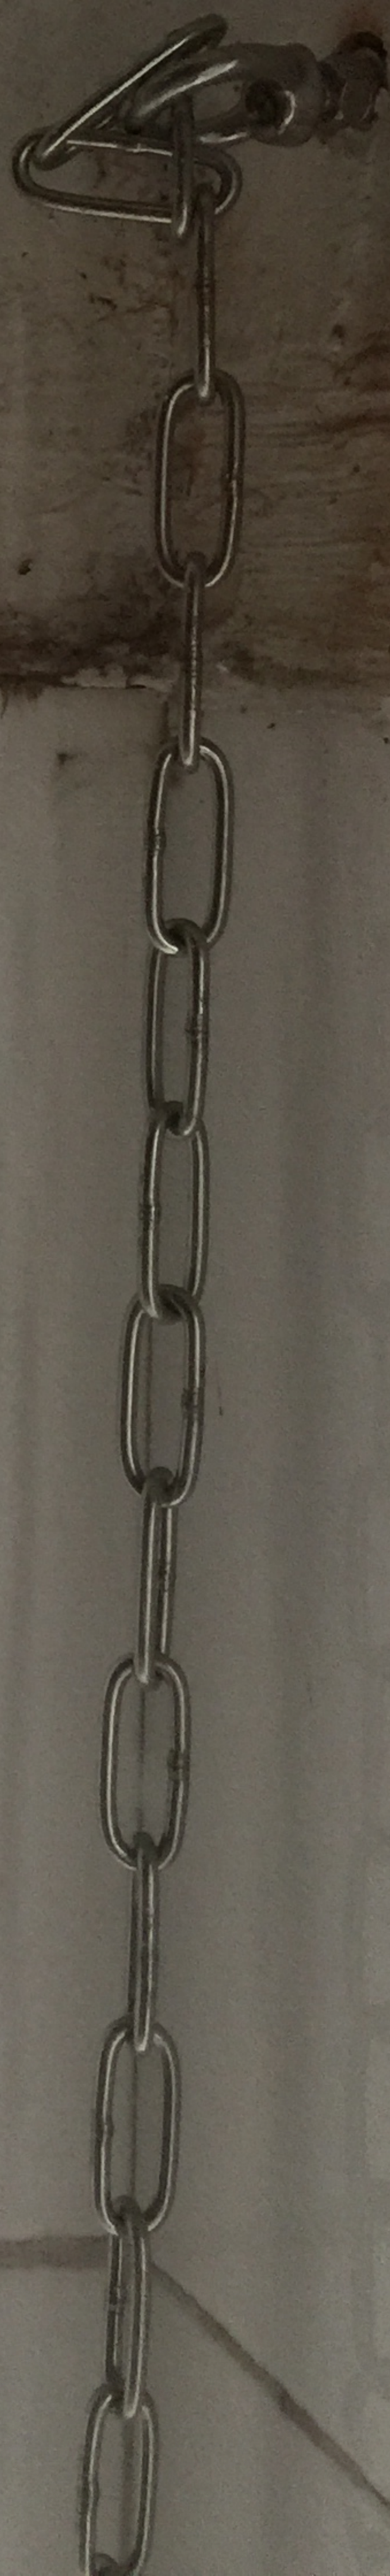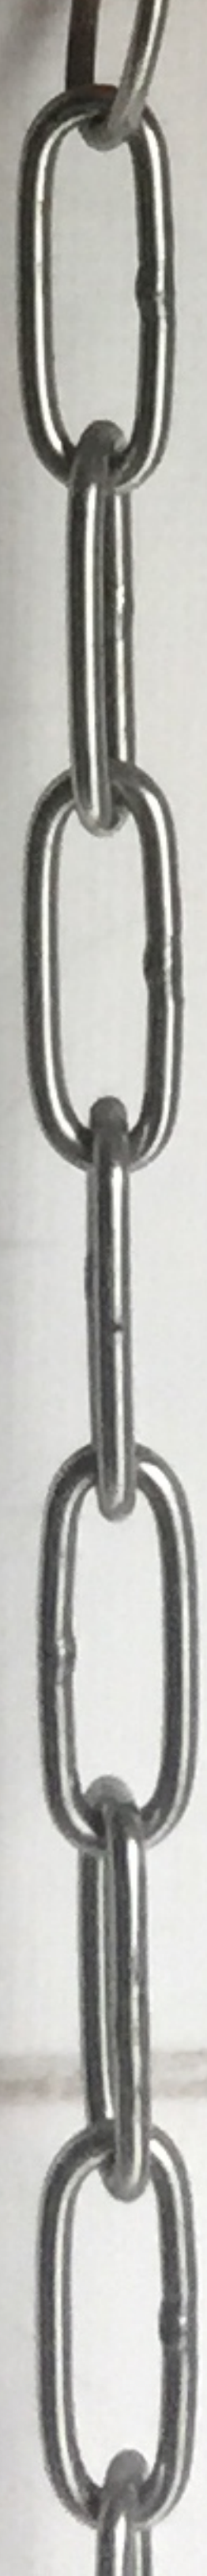





消防锤使用  
按下按钮





源。  
火警：119  
保卫处报警电话：87541110, 87543564 (主校区) | 87792511 (韵苑校区)

# 消防应急专柜



消防安全知识

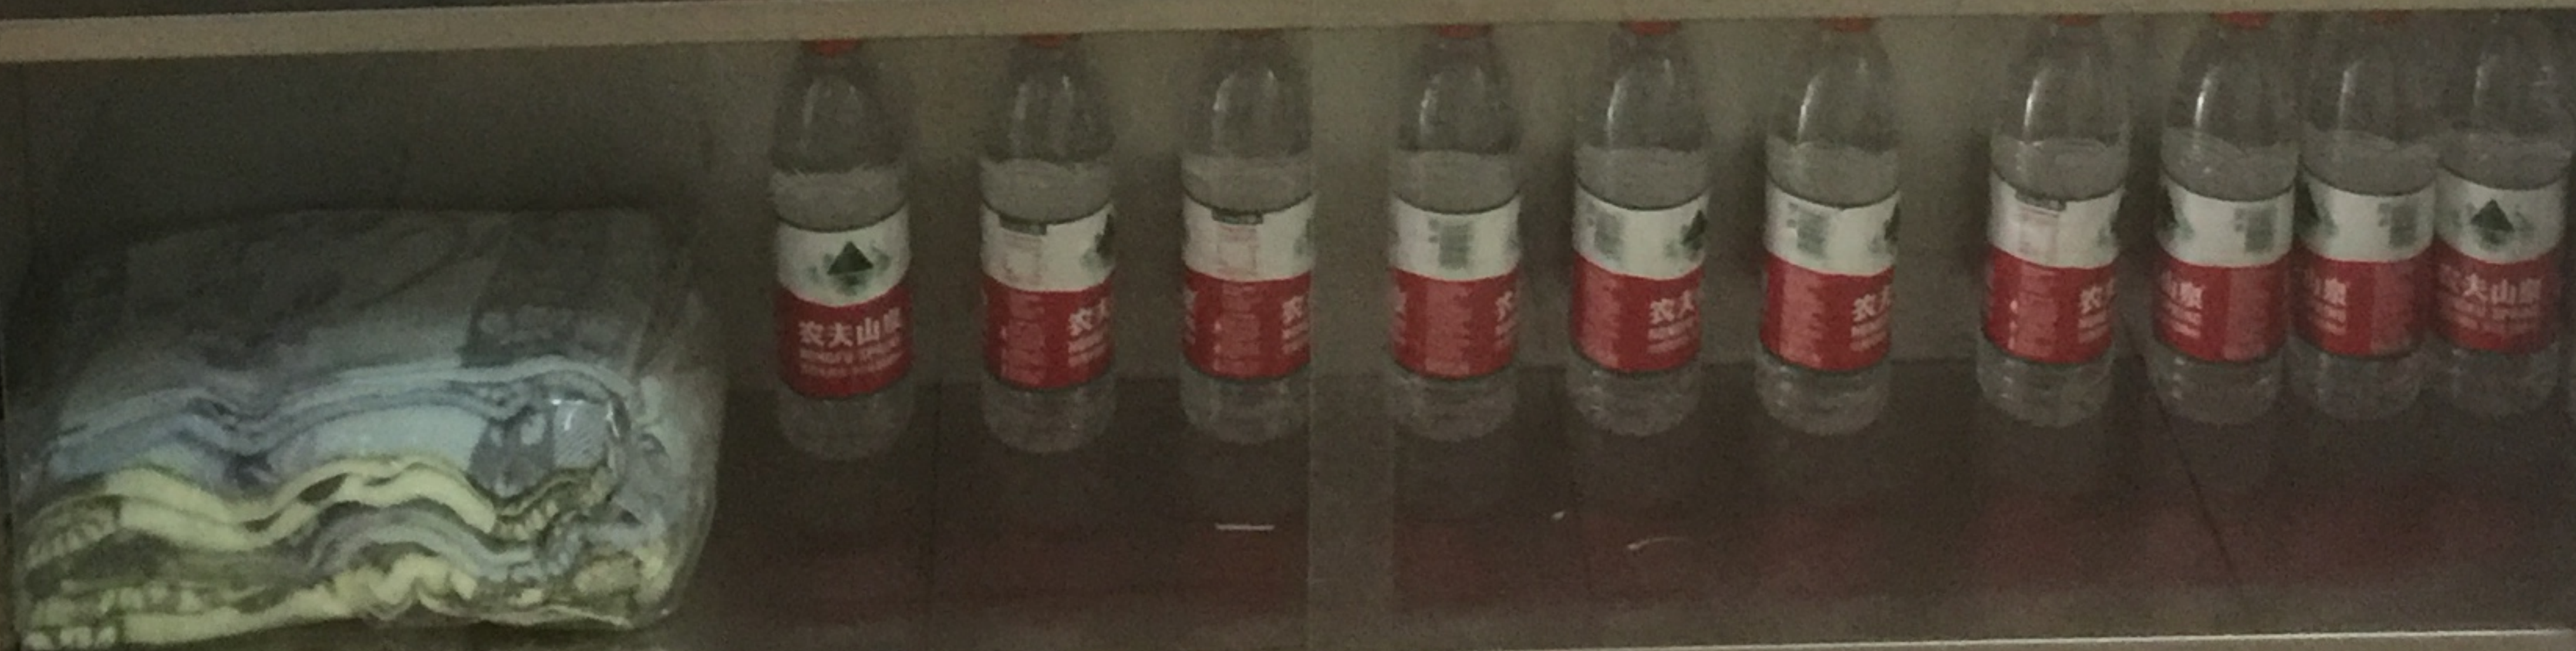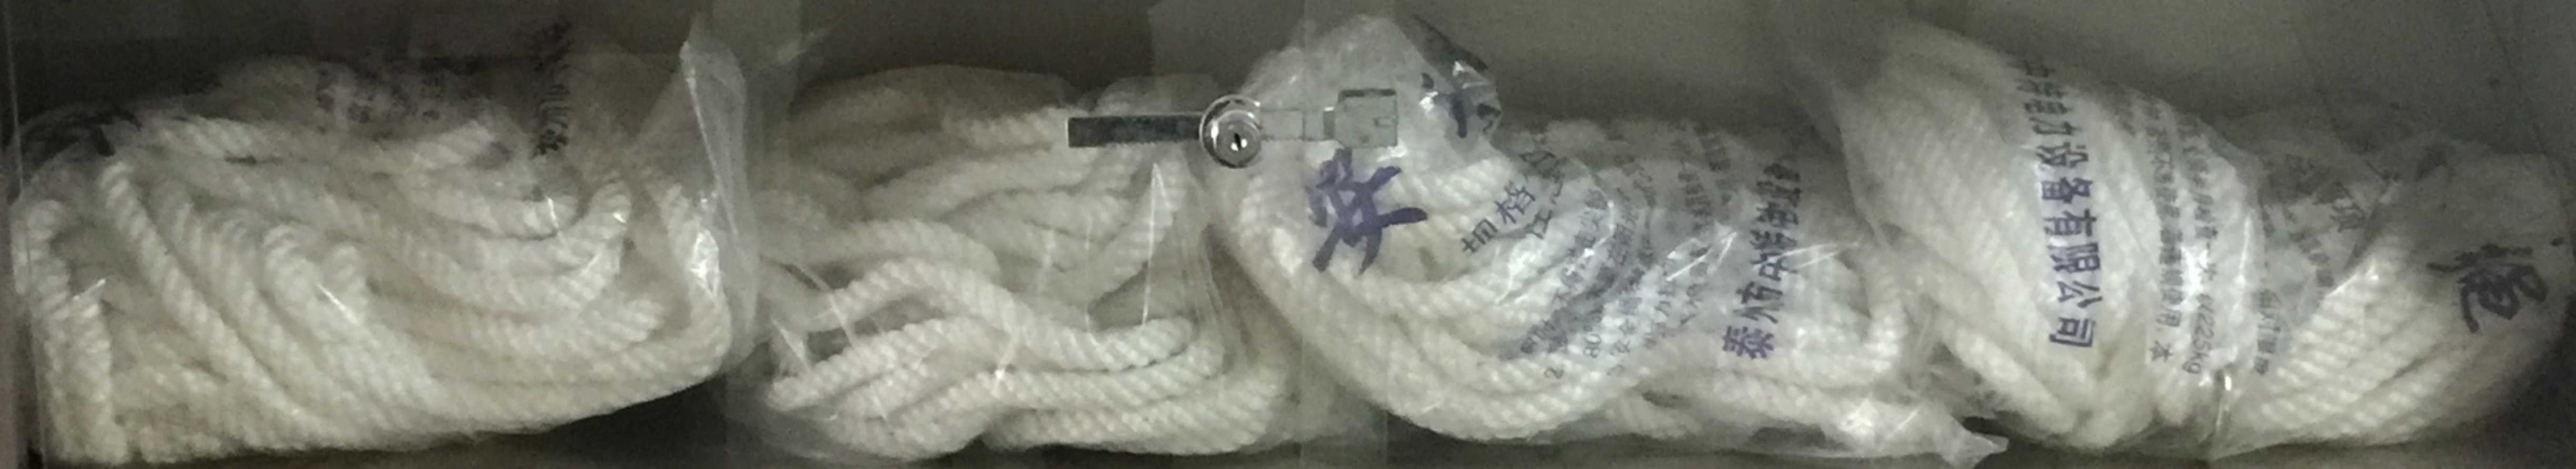

**消防水带**  
Fire Hose

- 消防水带的放置应保证在火灾发生时能迅速展开出水灭火。
- 消防水带在使用后应及时晾干，保持干燥。
- 不要受外力碰撞，防止因冲击力太大而受伤。








湖北省公安消防总队宣

**安全出口**  
EXIT








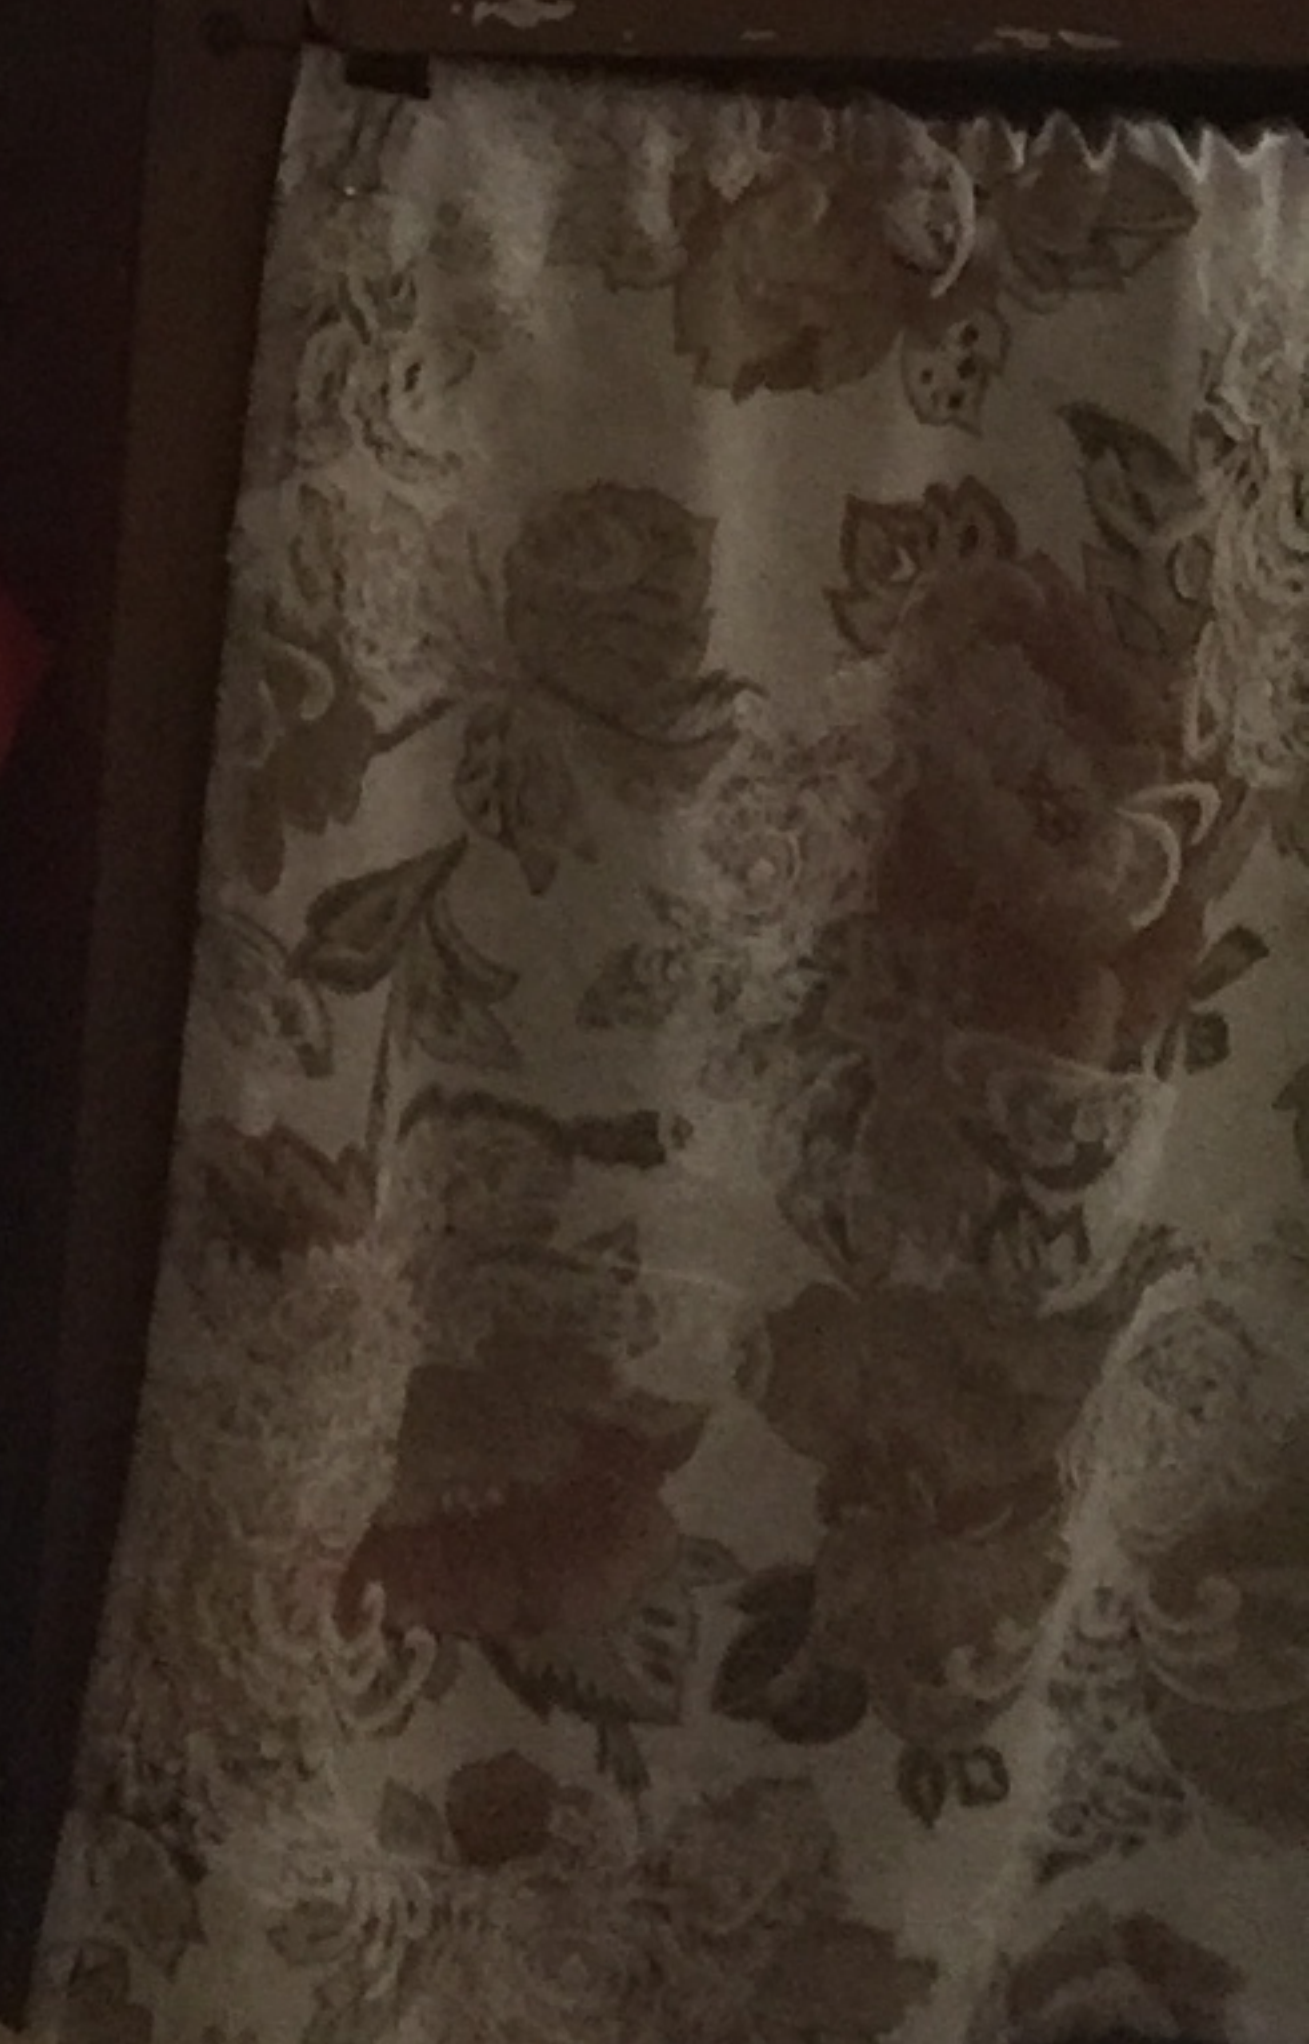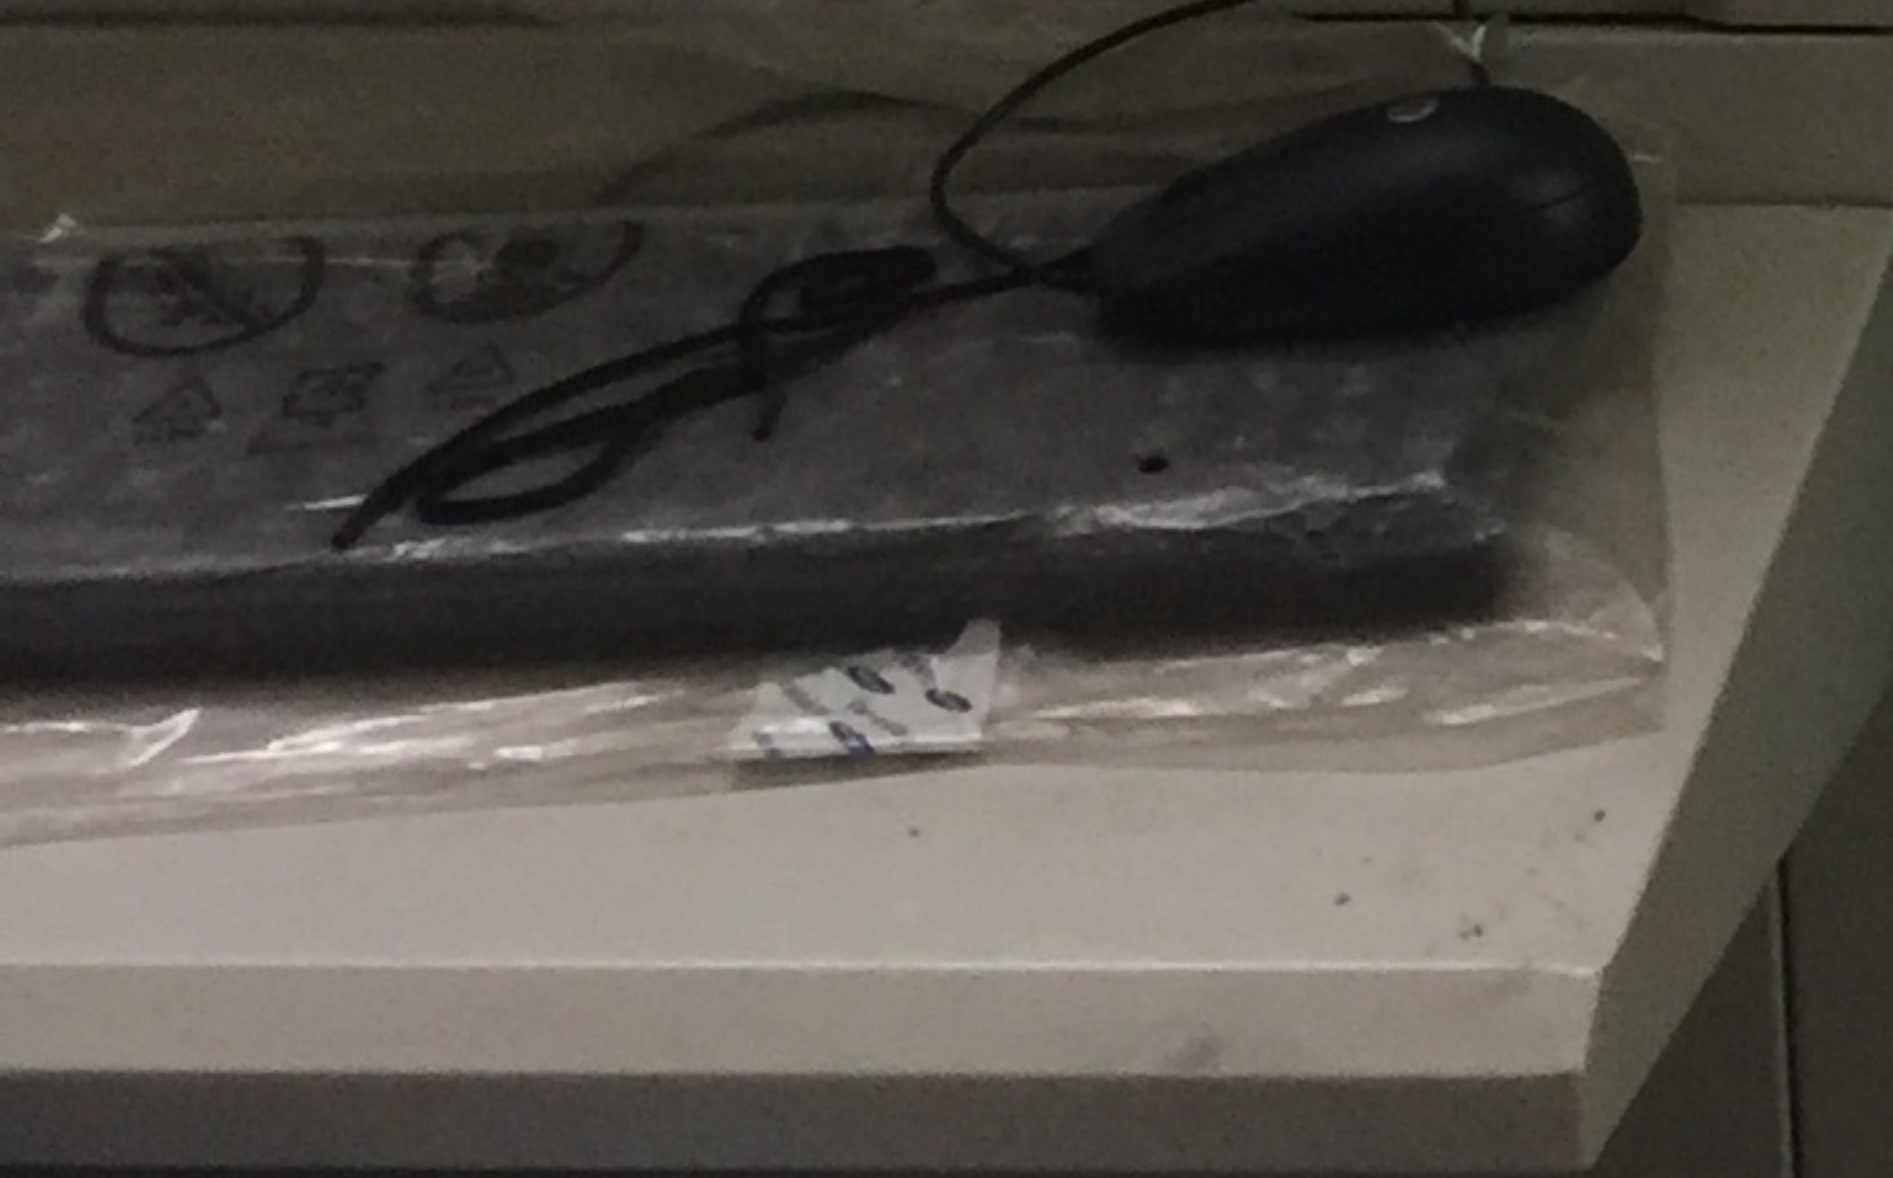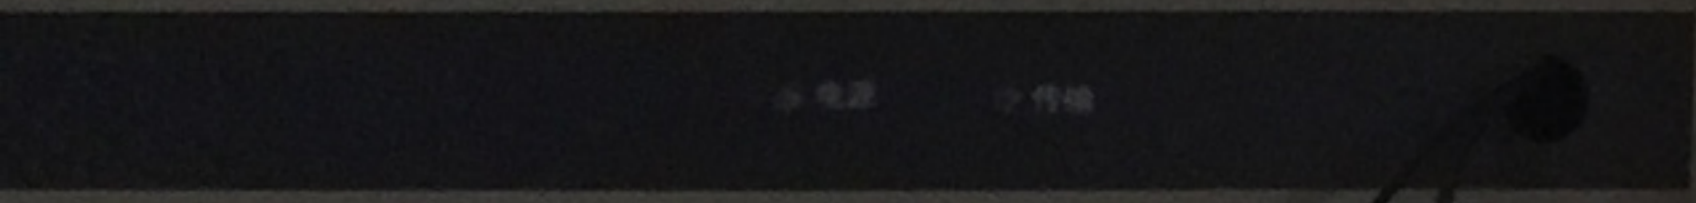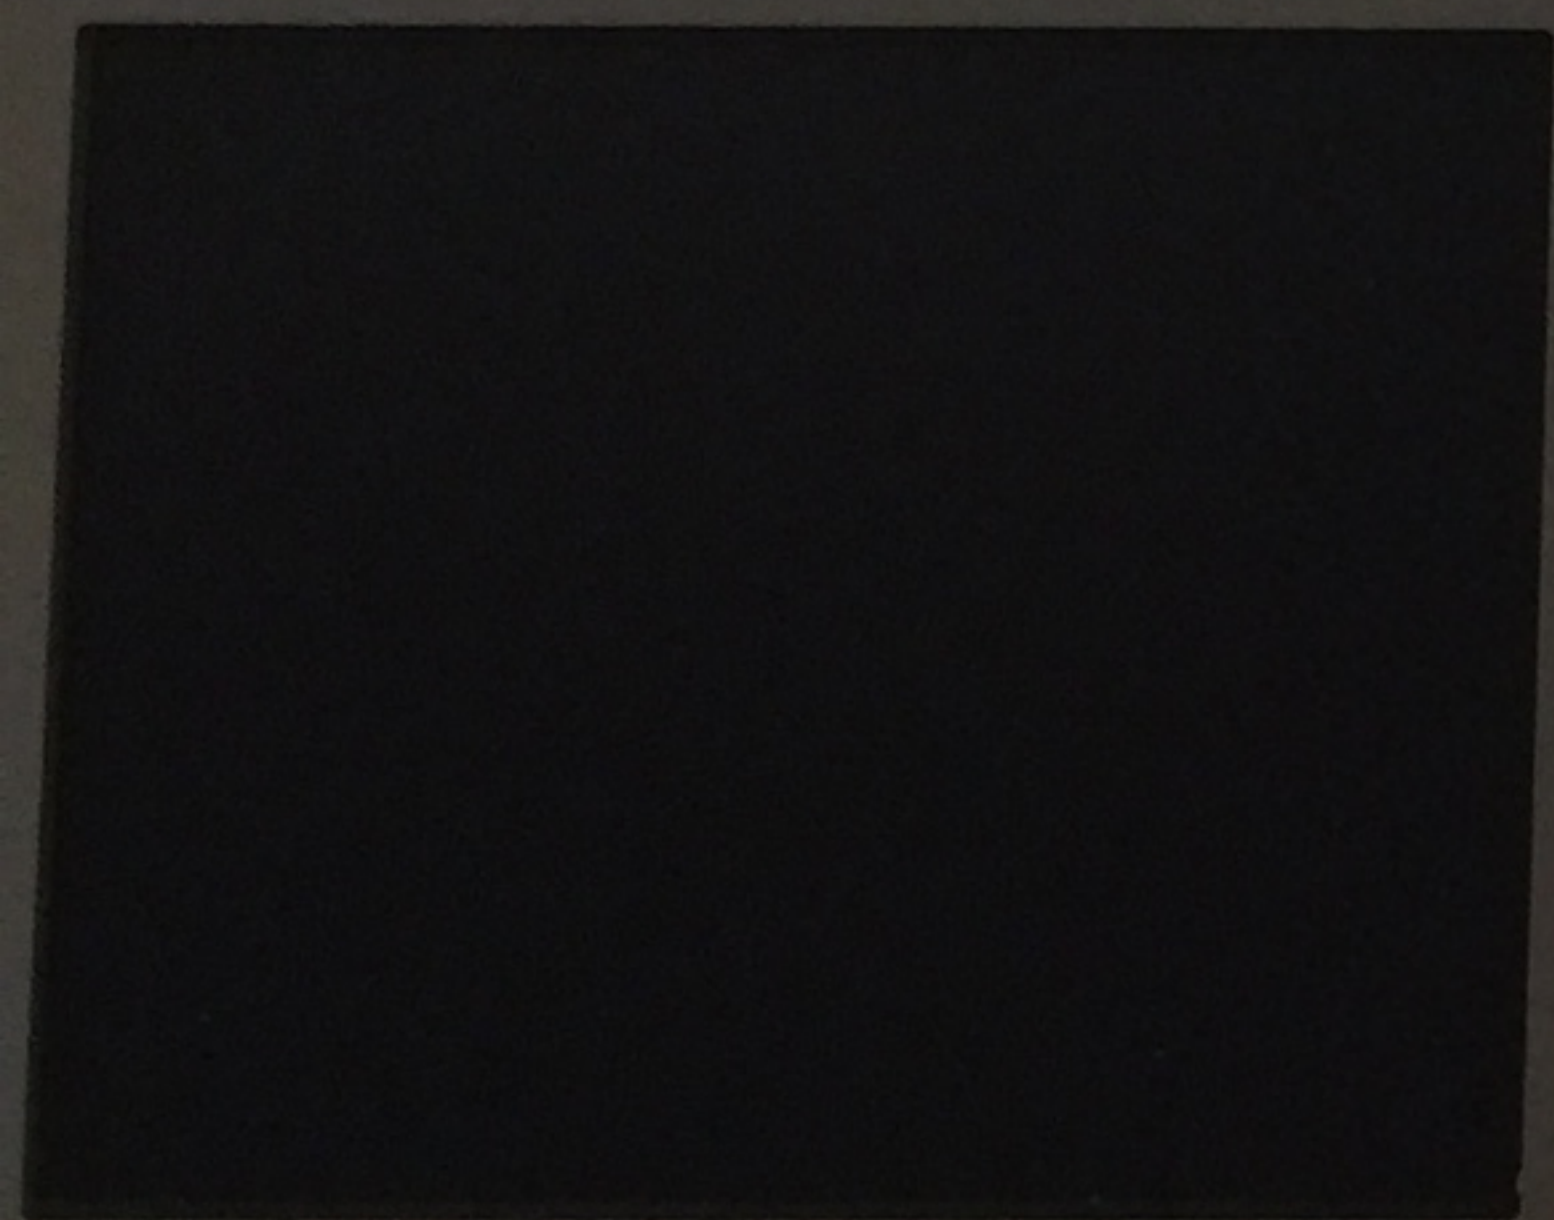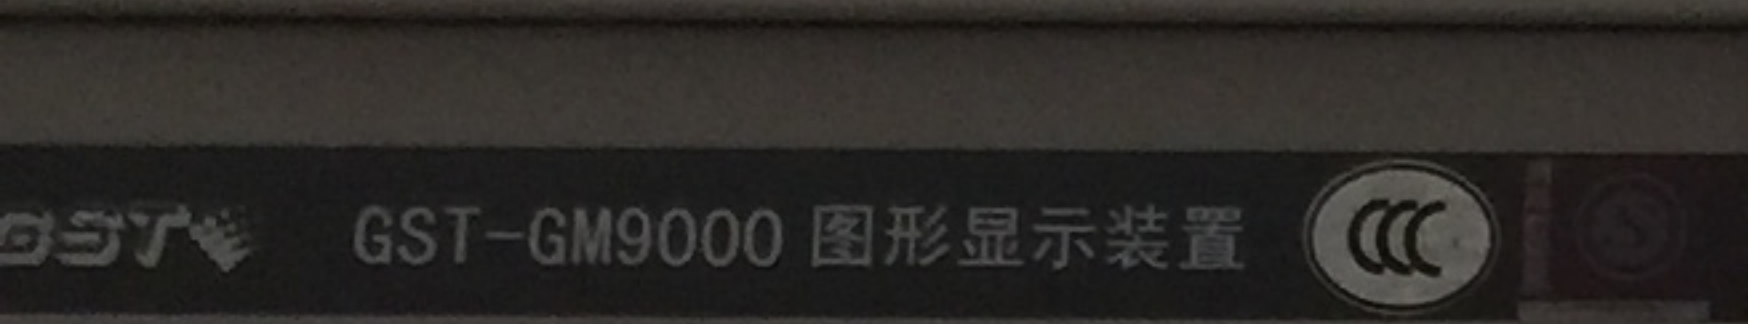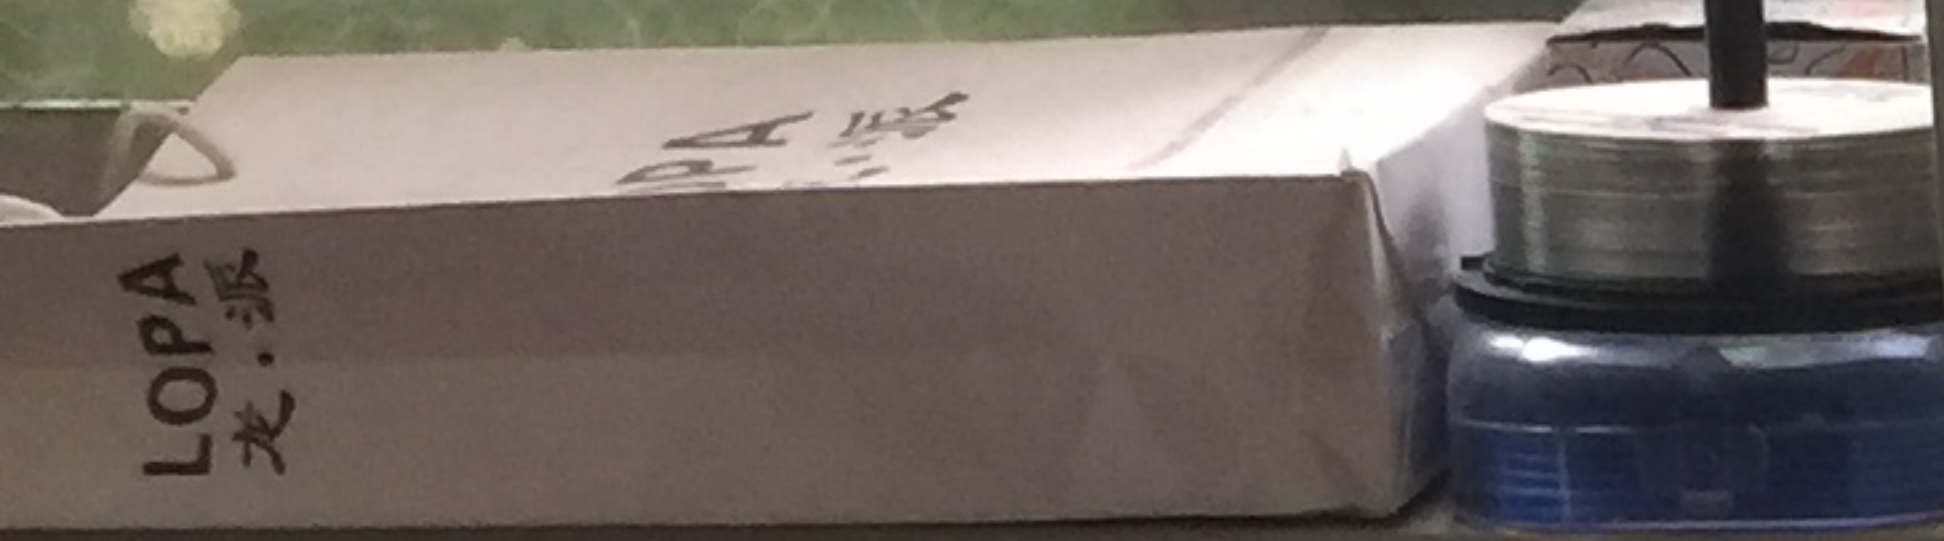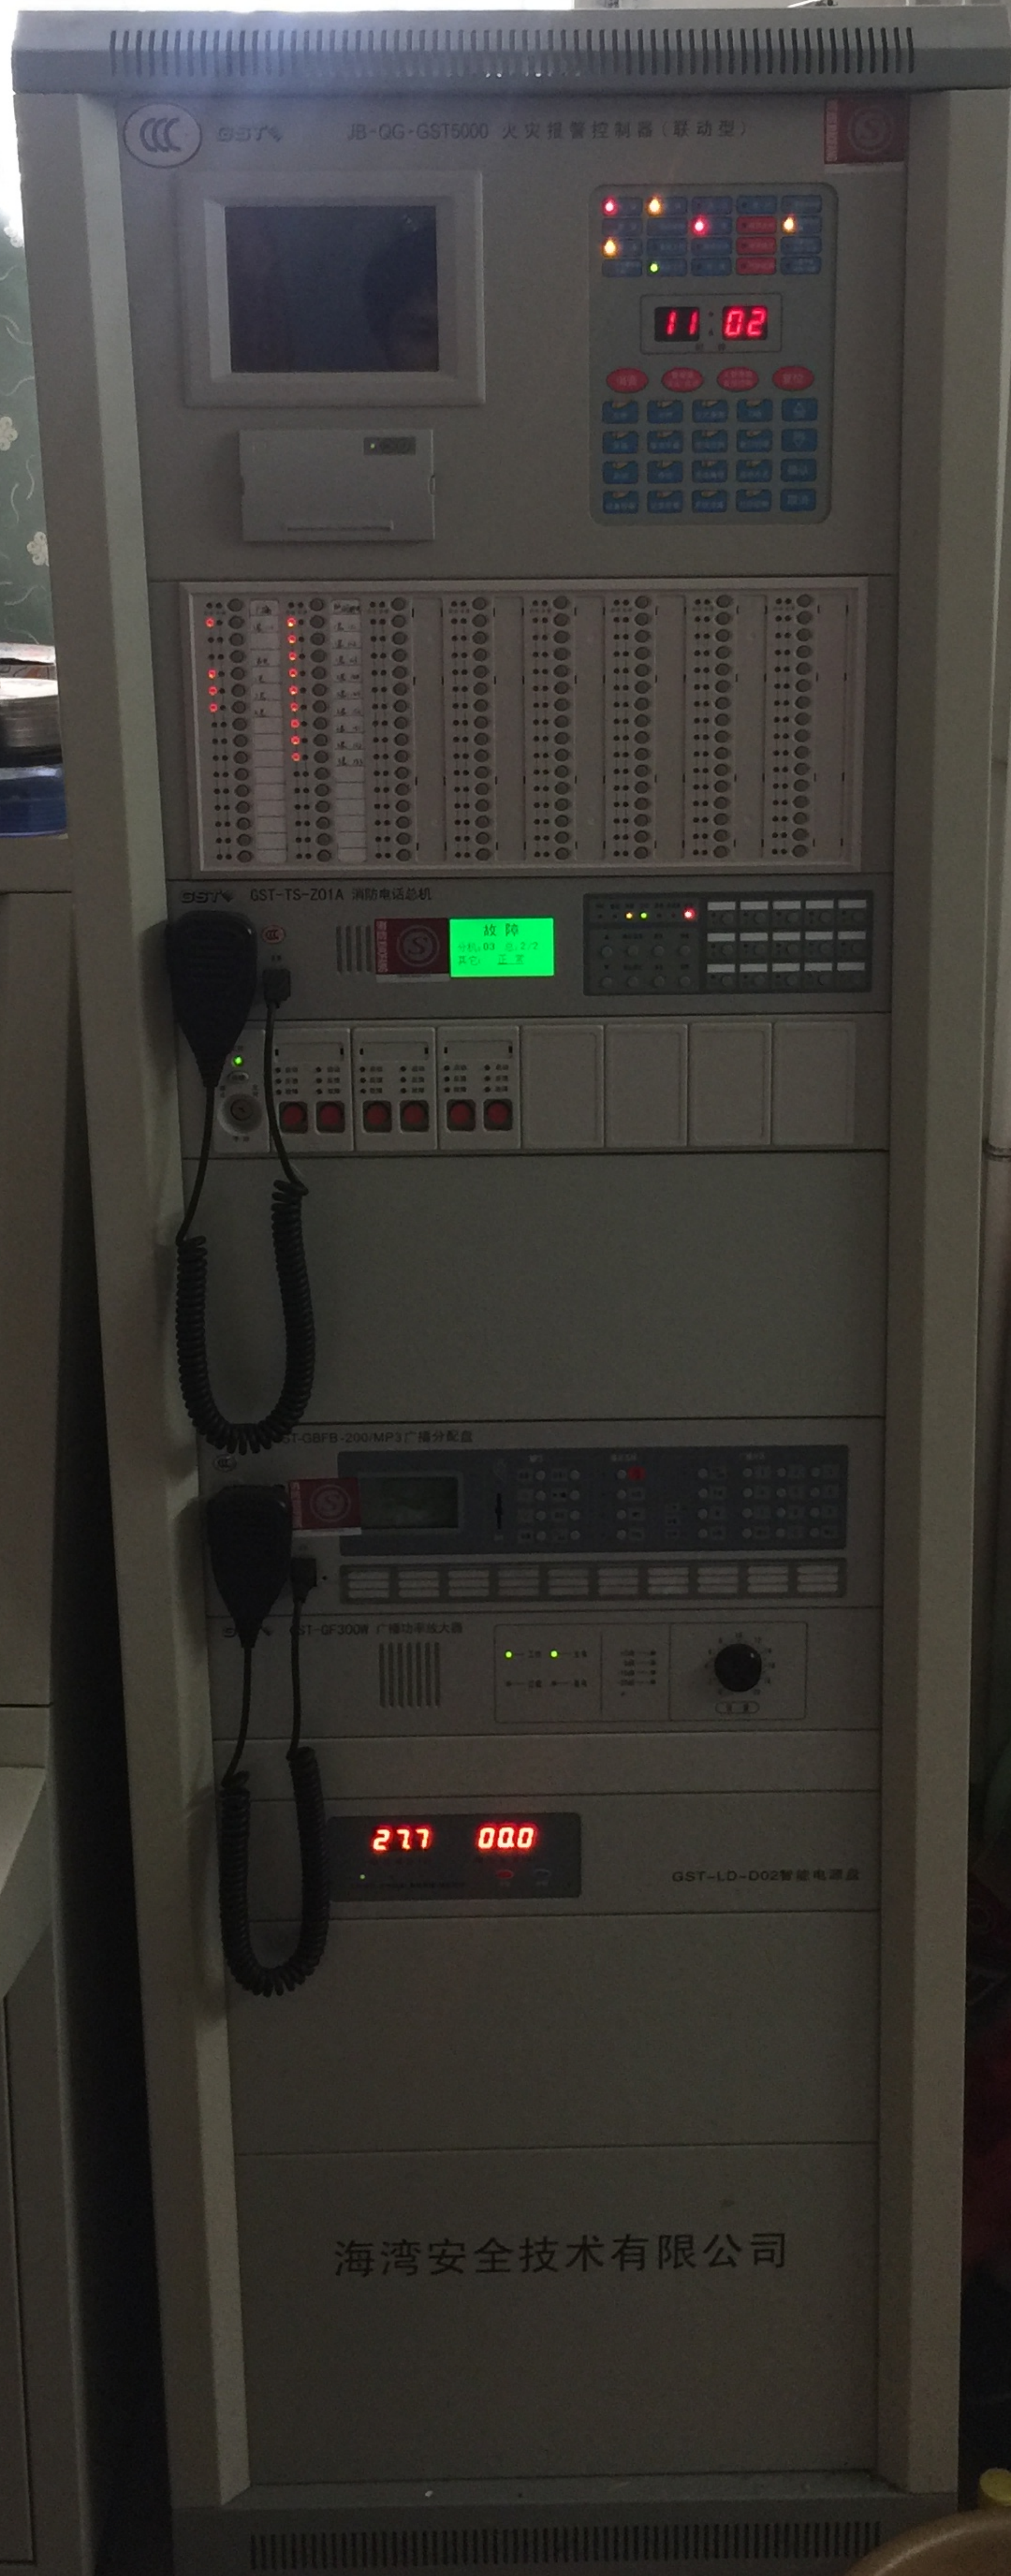






JB-QG-GST5000 火灾报警控制器(联动型)

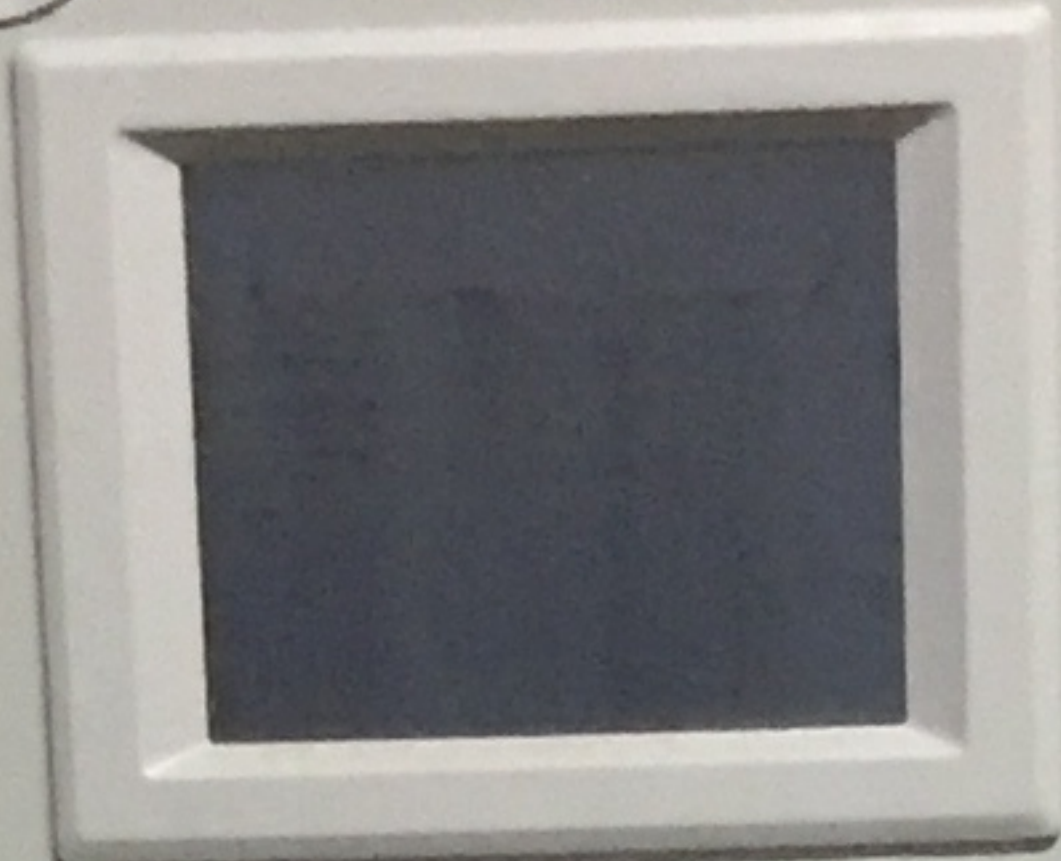

Control panel with a red LED display showing '11:21' and various function buttons.

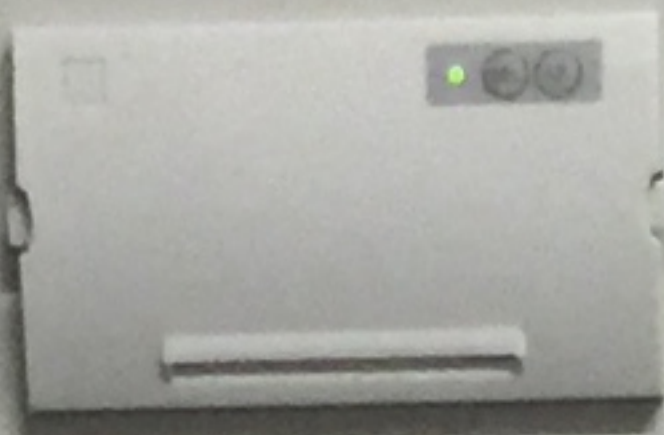

Terminal block with multiple columns of screw terminals and labels for wiring connections.

Control panel with several red emergency stop buttons and indicator lights.

GST-TS-Z01A 消防电话总机 (Fire Alarm Telephone Main Unit) with a handset and control buttons.

GST-B-200/MP3 广播分配盘 (Broadcast Distribution Unit) with a display and control buttons.

GST-GF150W 广播功率放大器 (Broadcast Power Amplifier) with a volume knob and indicator lights.

GST-LD-D02 智能电源盘 (Intelligent Power Distribution Unit) with a red LED display showing '276 004'.

海湾安全技术有限公司


CFS-30000 用户信息传输装置 (User Information Transfer Device) with a display and buttons.

CFS 城安





通信输出 电源输入(100V/4V)  
CAN接口 RS485接口 控制接口 检修  
程序调试接口 请勿自行拆毁  
调试接口 级联输出

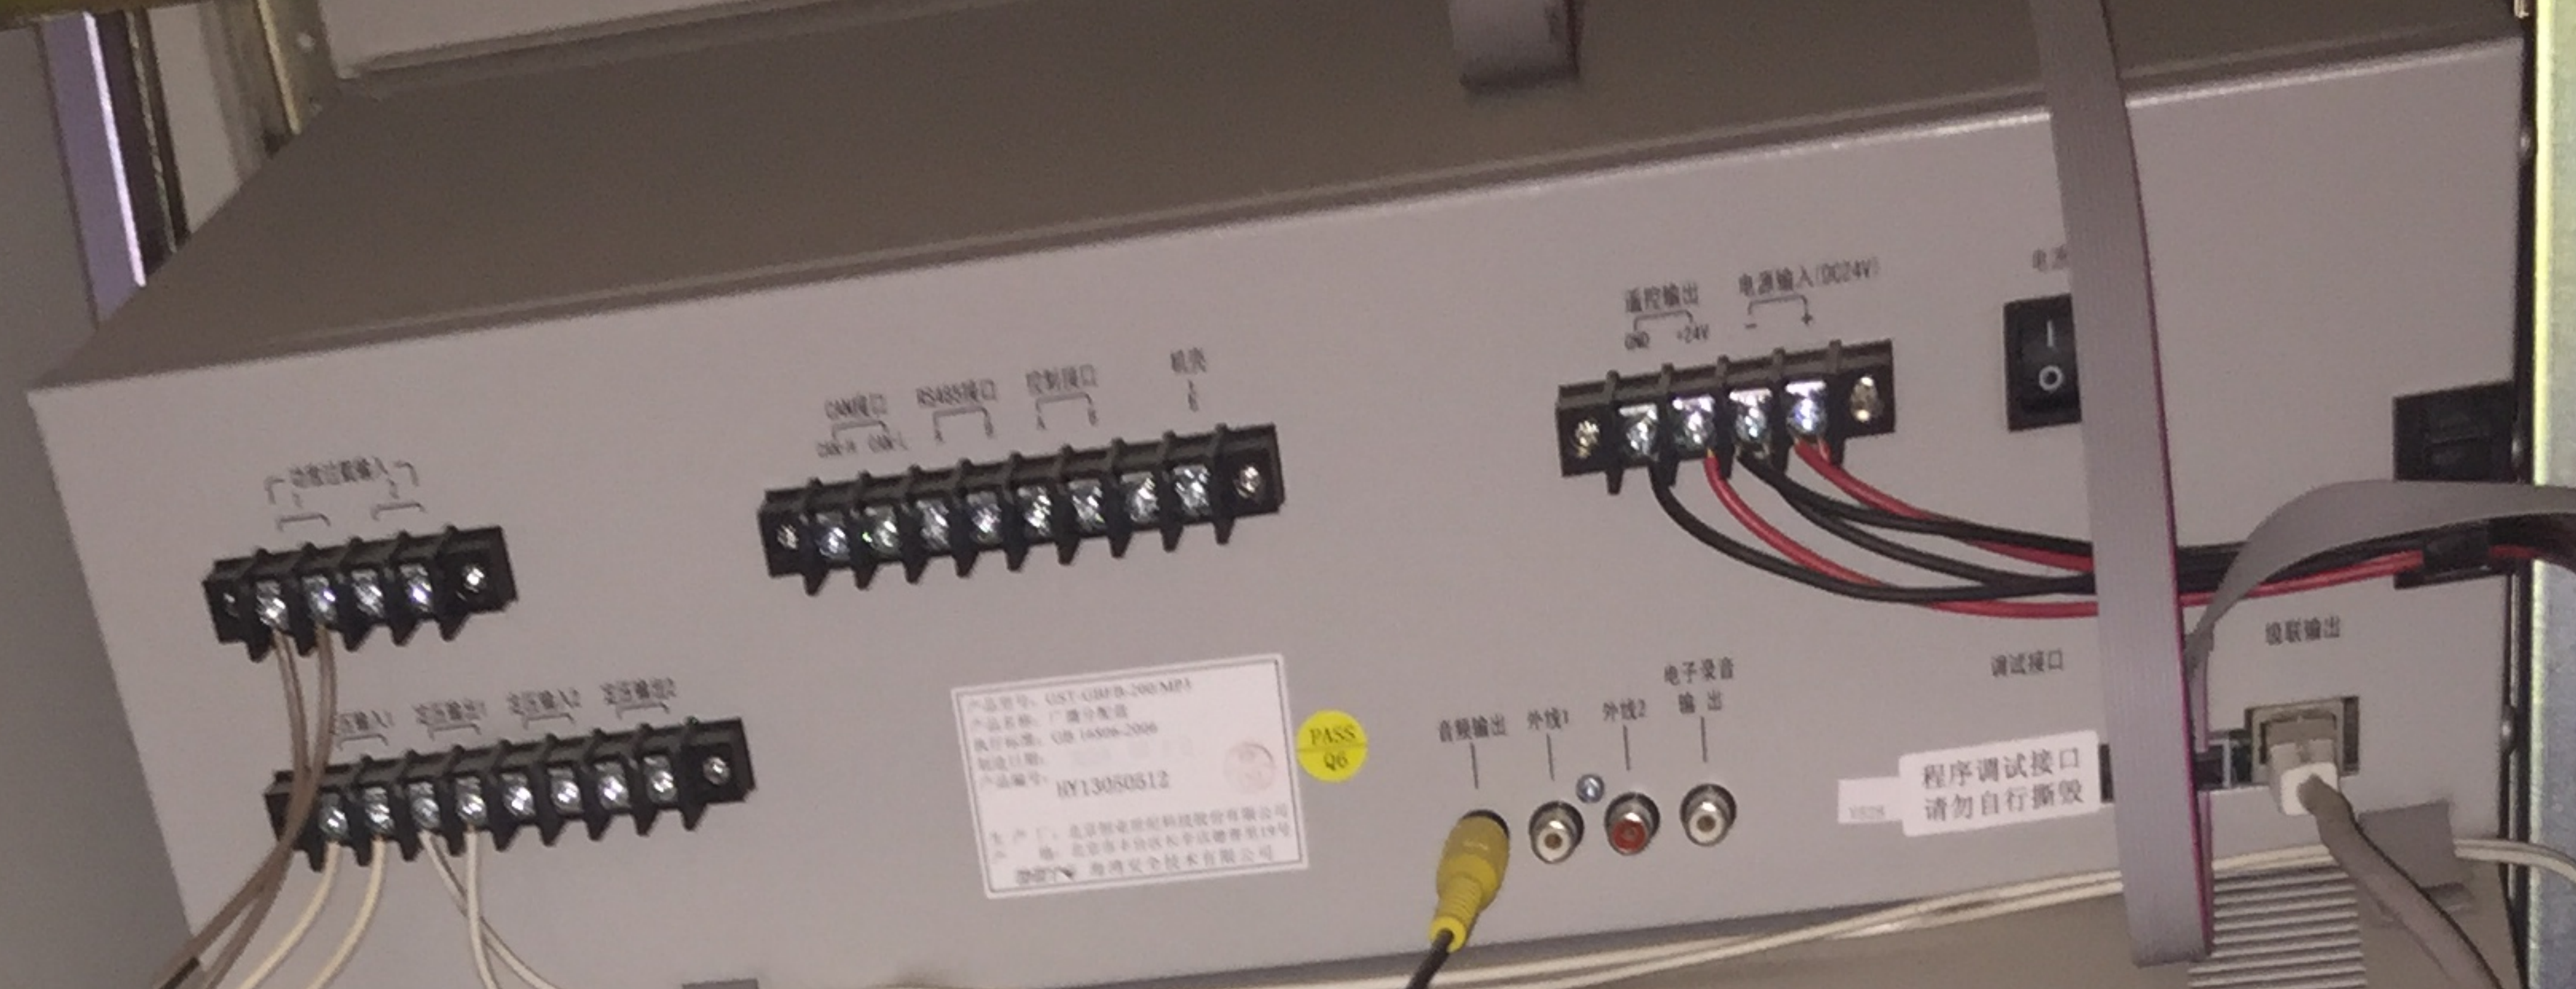

音频输入  
音频输出 外线1 外线2 输出  
电子录音  
AC220V 3A150W机型  
AC220V 5A300W机型  
AC220V 8A500W机型  
电源开关  
AC220V-通用  
AC220V-正零



电话 广播

